

Vyhodnocení:

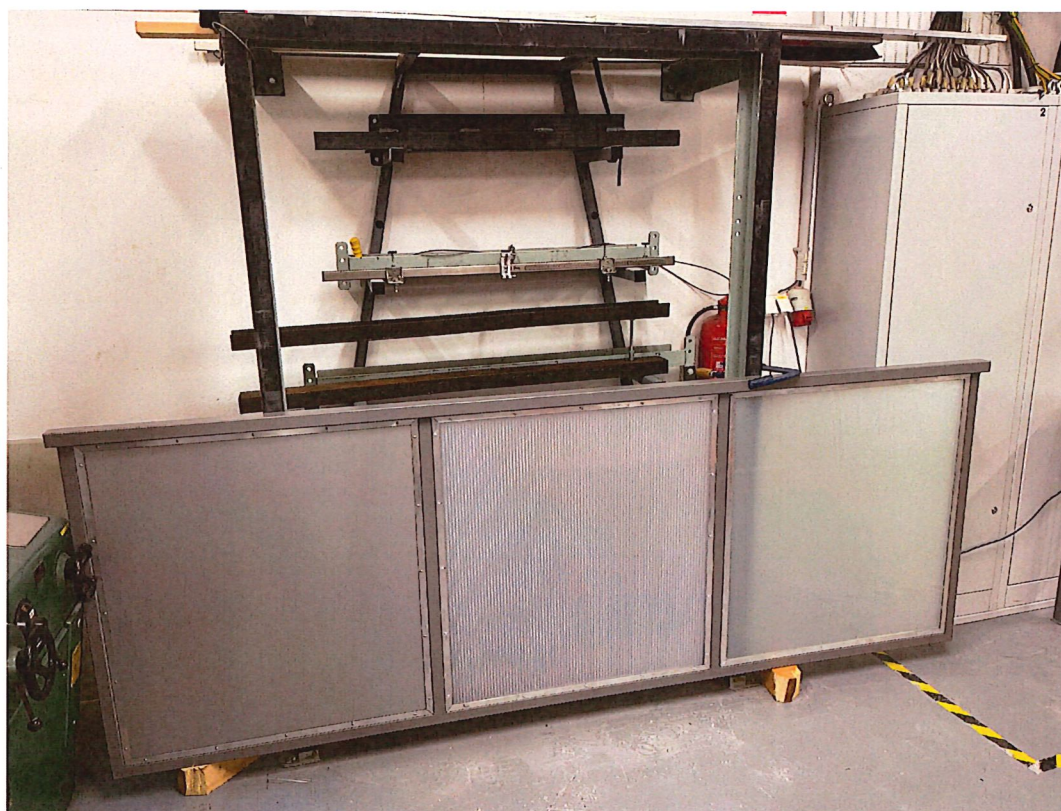
Zkušební vzorek ev. č. 415601676/1 /zkušební sestava zábradlí s **výplní Debond**, rozměr výplně 990x940 mm vyhovuje rázové odolnosti zábradlí pro všechny deklarované užité kategorie ploch podle ČSN EN 1991-1-1 a všechny deklarované pochůzné plochy s intenzitou provozu podle ČSN 74 3305.

Zkušební vzorek ev. č. 415601676/2 /zkušební sestava zábradlí s **výplní Lexan**, rozměr výplně 990x940 mm vyhovuje rázové odolnosti zábradlí pro všechny deklarované užité kategorie ploch podle ČSN EN 1991-1-1 a všechny deklarované pochůzné plochy s intenzitou provozu podle ČSN 74 3305.

Zkušební vzorek ev. č. 415601676/3 /zkušební sestava zábradlí s **výplní Sklo**, rozměr výplně 990x940 mm vyhovuje rázové odolnosti zábradlí pro všechny deklarované užité kategorie ploch podle ČSN EN 1991-1-1 a všechny deklarované pochůzné plochy s intenzitou provozu podle ČSN 74 3305.

Vyhodnocení zkoušek provedl:

Ing. Jiří Růžička

**Fotografie č. 1: Zkušební vzorek ev. č. 415601187/1**

..... Konec protokolu

Upozornění: Výsledky uvedené v tomto zkušebním protokolu se týkají jen vzorků námi zkoušených.
Bez písemného souhlasu Institutu pro testování a certifikaci, a.s. se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý!